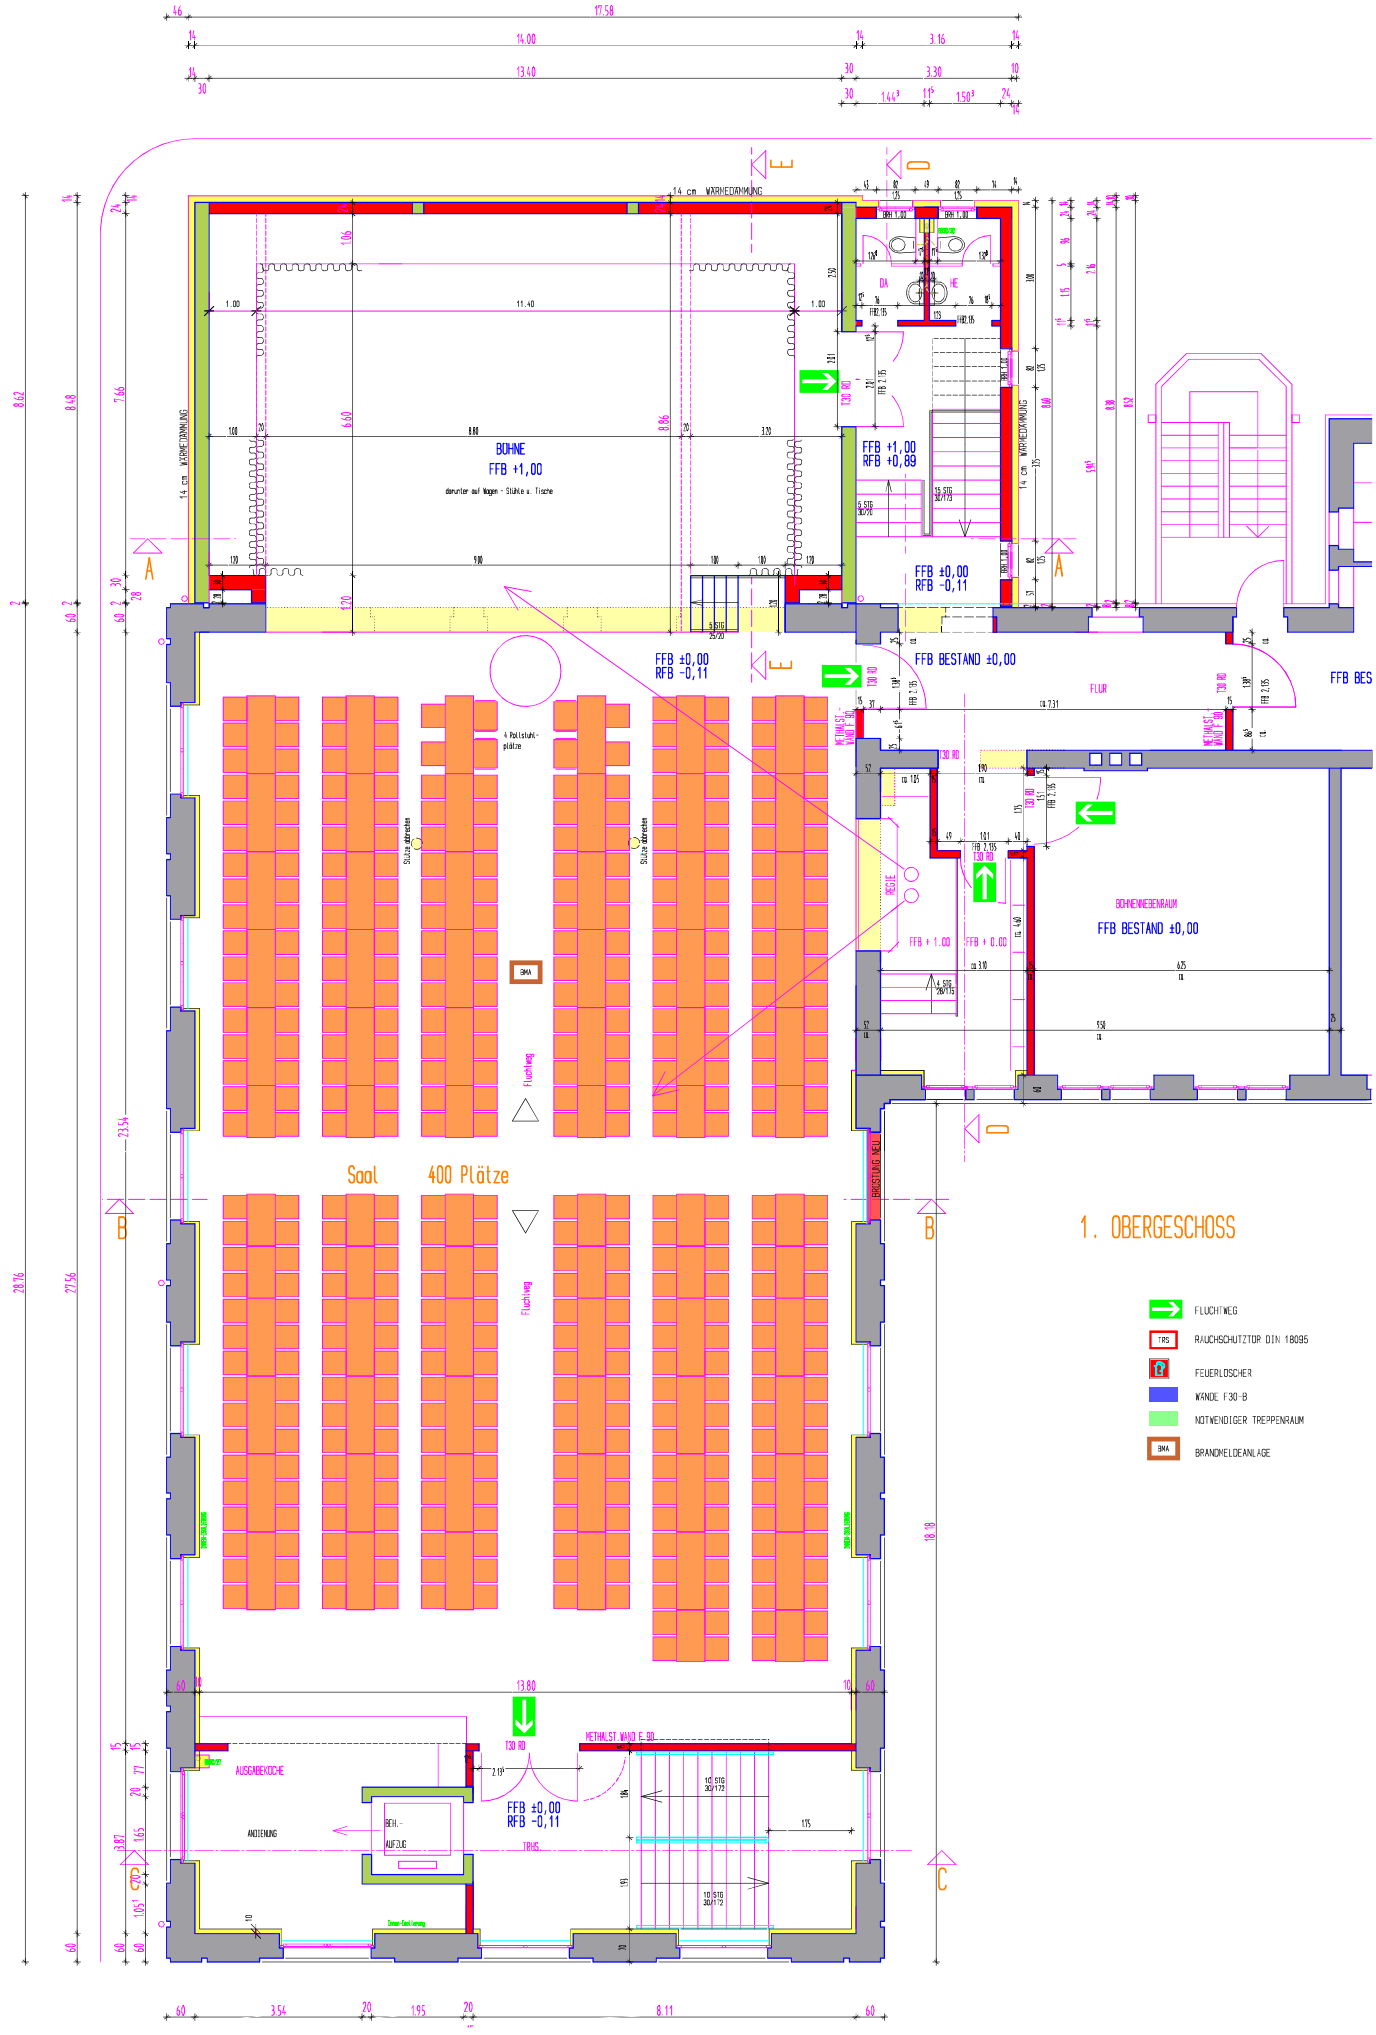

BÜHNE
FFB +1,00
FFB +1,00
RFB +0,89
FFB ±0,00
RFB -0,11
FFB ±0,00
RFB -0,11
FFB BESTAND ±0,00
FLUR
BÜHNENNEBENRAUM
FFB BESTAND ±0,00
Saal 400 Plätze
Fluchtweg
AUSGABEKÜCHE
ANDIENUNG
FFB ±0,00
RFB -0,11
1. OBERGESCHOSS
FLUCHTWEG
RAUCHSCHUTZTOR DIN 18095
FEUERLÖSCHER
WÄNDE F30-B
NOTWENDIGER TREPPENRAUM
BRANDMELDEANLAGE